


組合では平成23年度から敷地内における空間放射線量の測定を実施し、公表してきましたが、測定開始以来、測定結果の大幅な変動がなく、基準値未満で安定していることから、令和5年5月の測定を最後とし、今年度をもって空間放射線量率測定を終了いたします。

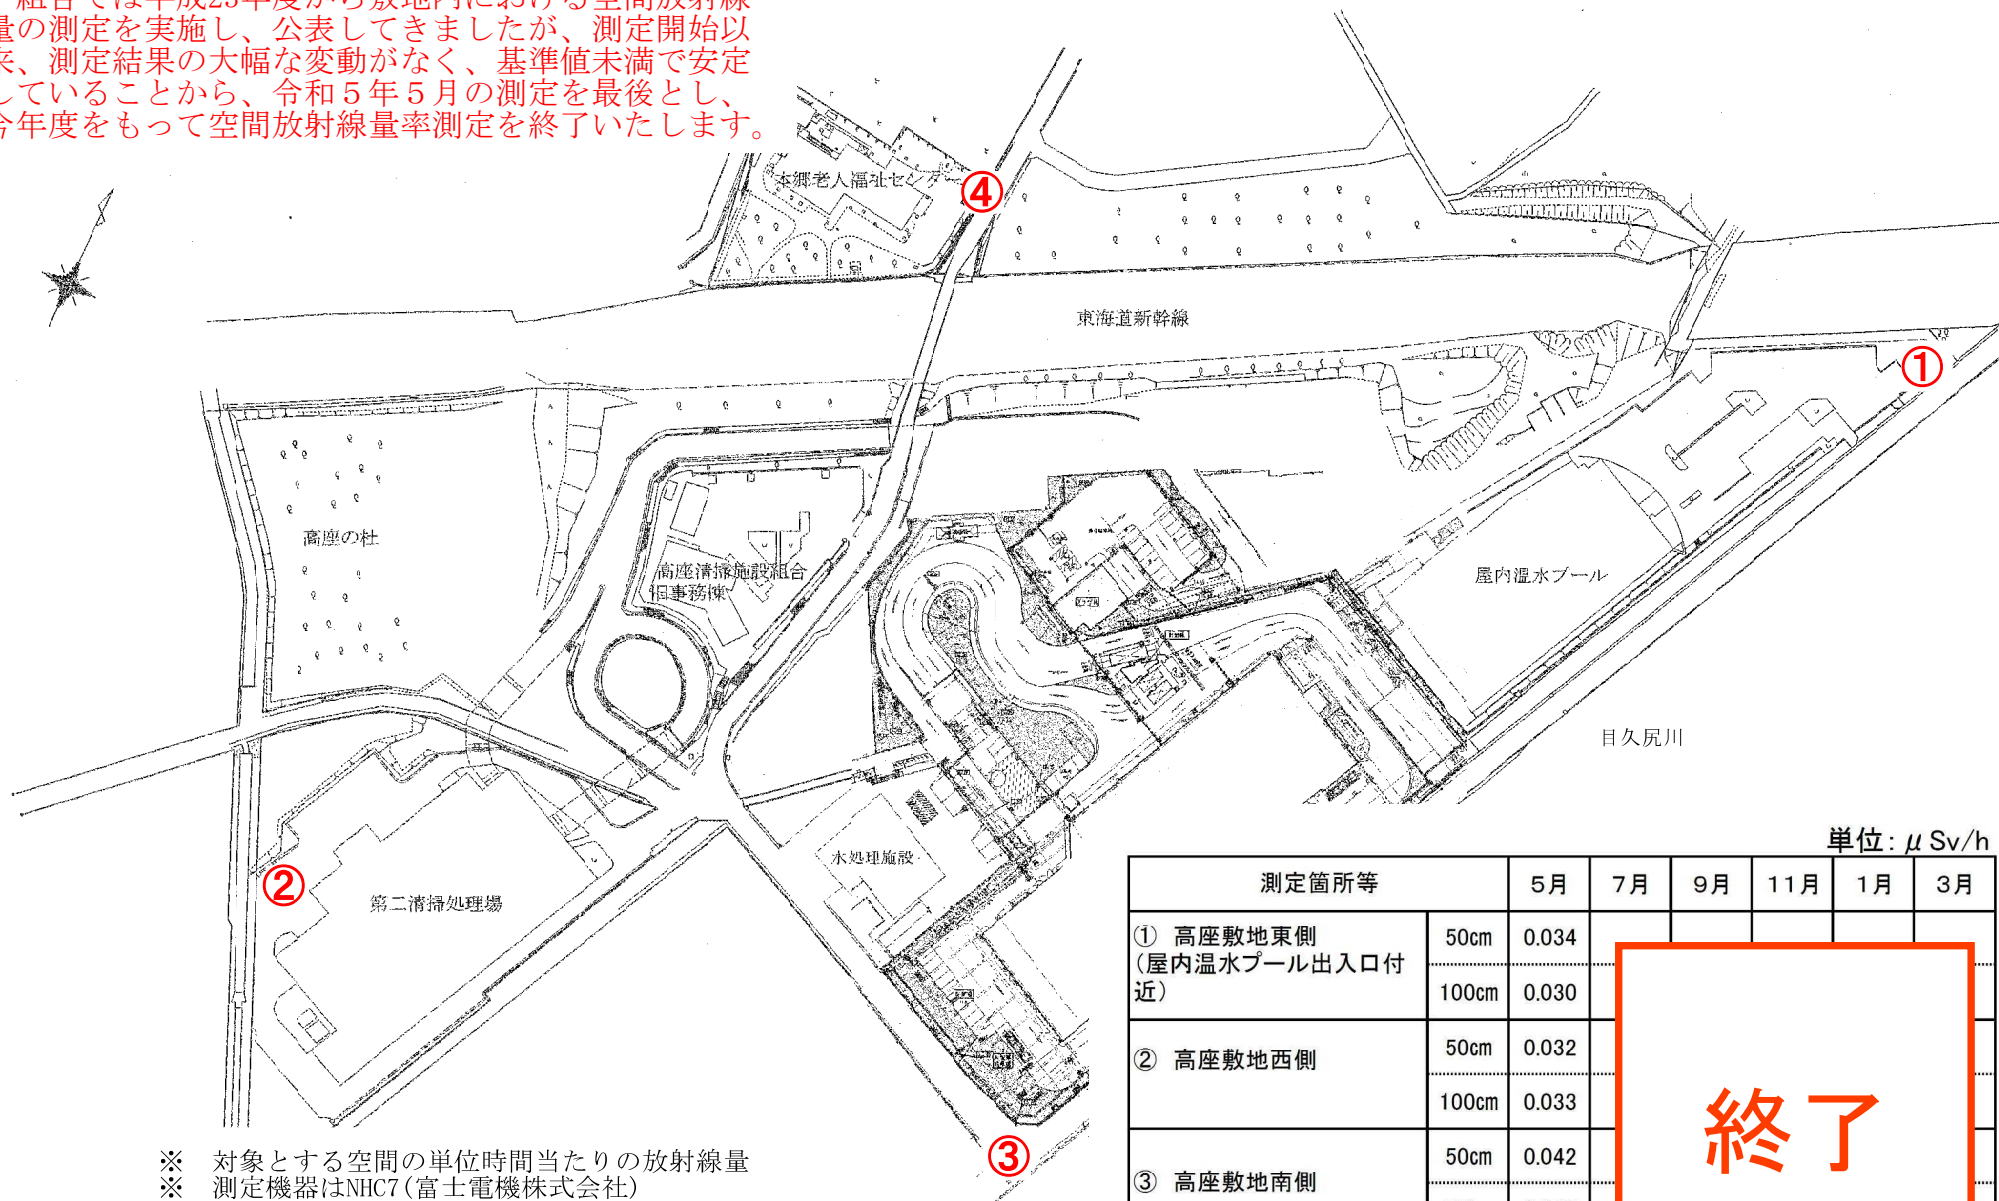

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定箇所等		5月	7月	9月	11月	1月	3月
① 高座敷地東側 (屋内温水プール出入口付近)	50cm	0.034					
	100cm	0.030					
② 高座敷地西側	50cm	0.032					
	100cm	0.033					
③ 高座敷地南側	50cm	0.042					
	100cm	0.042					
④ 高座敷地北側 (本郷老人福祉センター 出入口付近)	50cm	0.027					
	100cm	0.023					

終了

- ※ 対象とする空間の単位時間当たりの放射線量
- ※ 測定機器はNHC7(富士電機株式会社)
- ※ 海老名市の空間放射線量率の暫定基準値は、地表高50cm及び100cm地点において $0.23 \mu\text{Sv/h}$ です。自然界には元々、大地、空气中、宇宙からの放射線など、様々な自然放射線があり、測定した値には、大地からの放射線である $0.04 \mu\text{Sv/h}$ も含まれています。